


Merkblatt: Verhalten bei Störfällen

Übersicht der Einrichtungen

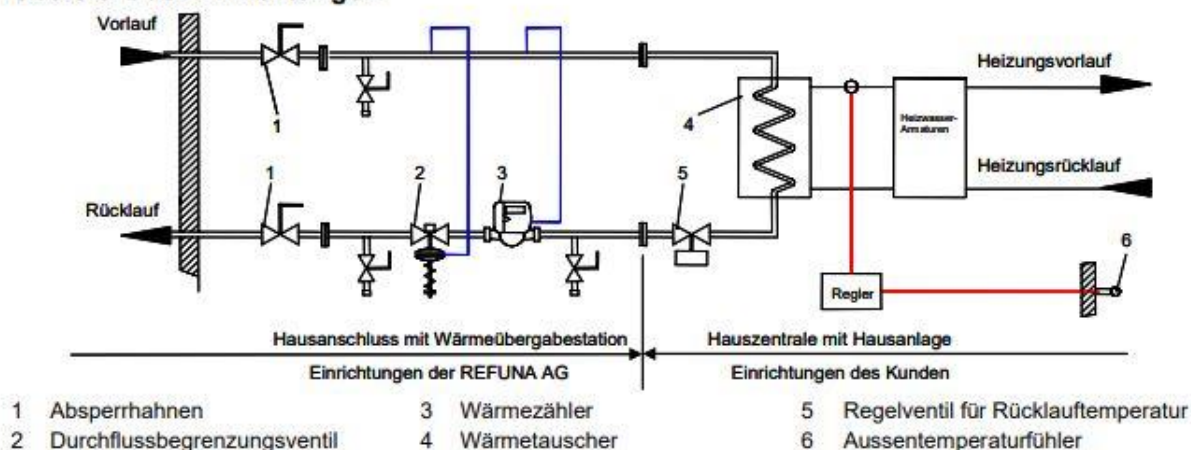

Verhalten bei einer Leckage der Einrichtungen

Hauszentrale und Hausanlage	Leckage klein	Installateur benachrichtigen
	Leckage gross	Hauszentrale ausschalten, bzw. deren Sicherung entfernen Absperrhahnen (wenn vorhanden hausanlage-seitig) schliessen Installateur oder Kundendienst Hausstation benachrichtigen
Hausanschluss und Wärmeübergabestation	Leckage klein	Pikettdienst der REFUNA AG benachrichtigen
	Leckage gross	Sofern möglich (Vorsicht: heisses Wasser!) sofort beide Absperrhahnen (1) schliessen <Plombierung zerstören> Hauszentrale ausschalten und Sicherungen entfernen Pikettdienst der REFUNA AG benachrichtigen
	Dampf- und Heisswasseraus-tritt so gross, dass die Absperrhahnen (1) nicht mehr geschlossen werden können	Pikettdienst der REFUNA AG benachrichtigen Feuerwehr alarmieren